


A--A

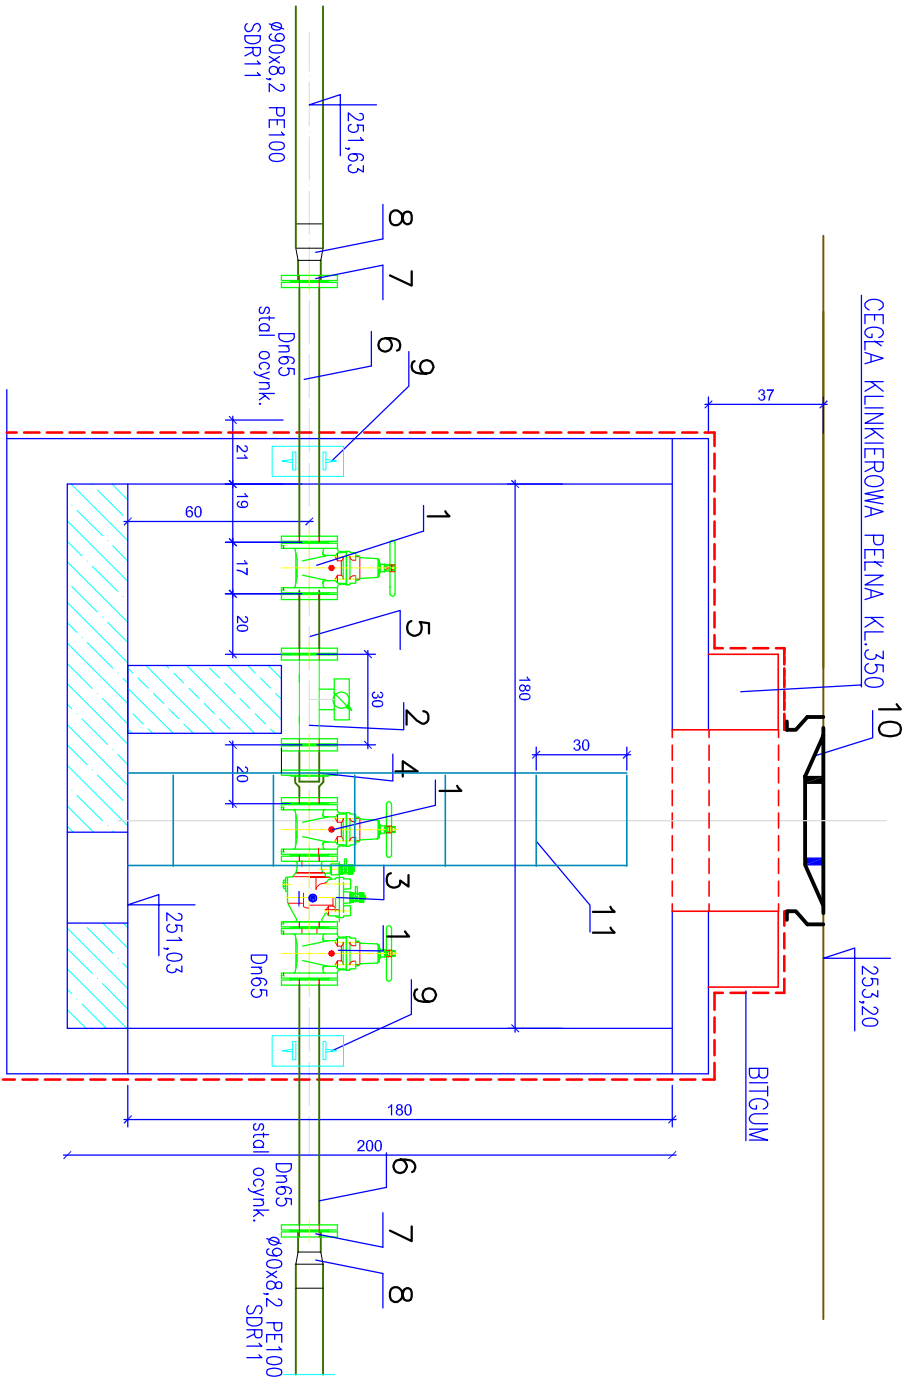

WYKAZ ELEMENTÓW

NR ELEM.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	NORMA, KATALOG
1	ZASUWA ODCINAJĄCA KOLNIERZOWA KRÓTKA DO WODY ZIMNEJ Dn65 L=170mm	3	nr kat 2011 JAFAR
2	WODOMIERZ ULTRADŹWIEKOWY do wody zimnej typ FLOMIC FL 102X, wersja kompaktowa Dn65 mm, Qn=25,0m³/h, Qmax=50,0m³/h, Qt=5,0m³/h, Qmin=0,75m³/h, błąd graniczny Qmax=Qt+/-2% Qmin=Qt+/-5%	1	POWOGAZ POZNAŃ
3	ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY Dn65 TYP EA453 KOLNIERZOWY DN65, System03, Dp=0,015bar	1	DANFOSS
4	KOMPENSATOR Dn 65 L=180 +/-25 mm (łęcznik kolnierzowy) typ S-2650 PN10	1	DANFOSS
5	ŁĄCZNIK KOLNIERZOWY DLA RUR STAL. DN65 L=200mm	1	WYKONANIE WARSZTATOWE
6	ŁĄCZNIK KOLNIERZOWY DLA RUR STAL. DN65 L=800mm	2	WYKONANIE WARSZTATOWE
7	TULEJA KOLNIERZOWA PE100 SDR11 Z USZCZELKĄ EPDM I KOLIERZEM STALOWYM Ø75 (DN65) L=125mm	2 kpl	
8	REDUKCJA PE100 SDR11 Ø90x8,2/Ø75x6,8 L=190mm	2	
9	PRZEJŚCIE SZCZELNE PRZEZ ŚCIANĘ Dn65	2	INTEGRA
10	WYŁAZ KANAŁOWY KLASY D 400 DN600	1	PN-EN-124:2000
11	DRABINA STALOWA	1	WYKONANIE WARSZTATOWE

Investor:	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI UL. ŻYTNIA 2 25-018 KIELCE		
Obiekt:	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY DO PROJEKTOWANEJ INSTALACJI NAMODNIENIA MURAWY NA STADIONIE PIKARSKIM NA DZIAŁCE NR EWID. 60/100 PRZY UL. KUSOCINSKIEGO 53 W KIELCACH		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY		
Projektowali:	mgr inż. Donata Warda		Data:
upr.:	70/82 inst. sanit.		05.2016
Opracował:	mgr inż. Donata Warda		Skala:
upr.:	70/82 inst. sanit.		1:25
Sprawił:			Rys. nr:
upr.:			4
Tytuł	STUDZIENKA WODOMIERZOWA		
rysunku:			